

**Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за 2012 года**

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

1. За I квартал 2012 года недопоставленной транзитным потребителям электрической энергии в результате аварийных отключений не было.

За 2 квартал 2012 года в результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

03.04.2012 – 3 часа 49 мин. (ПС «Генераторная» ф.2 (город) - ЗАО «Горэлектросеть»);

24.05.2012 – 7 часов 25 мин. (ТП-45 «Исеть» ф.2 - ЗАО «Горэлектросеть»).

В июне 2012 года перерывов в электроснабжении транзитных потребителей не было.

За 3 квартал 2012 года в результате аварийных отключений перерыв электроснабжения транзитных потребителей составил:

6.09.2012 – 5 часов 38 мин. (ПС «Генераторная» ф.4 (Хлебзавод) - ЗАО - «Горэлектросеть»);


23.09.2012 – 42 мин. (ПС «Генераторная» ф.4 (Хлебзавод) - ЗАО «Горэлектросеть»).

В июле, августе 2012 года перерывов в электроснабжении транзитных потребителей не было.

За 4 квартал 2012 года недопоставленной транзитным потребителям электрической энергии в результате аварийных отключений не было.

2. Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».
3. Технологических присоединений к электрическим сетям ОАО «СинТЗ» транзитных потребителей в 2012 году не было. Порядок выполнения технологических присоединений определен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Главный энергетик – начальник ОГЭ

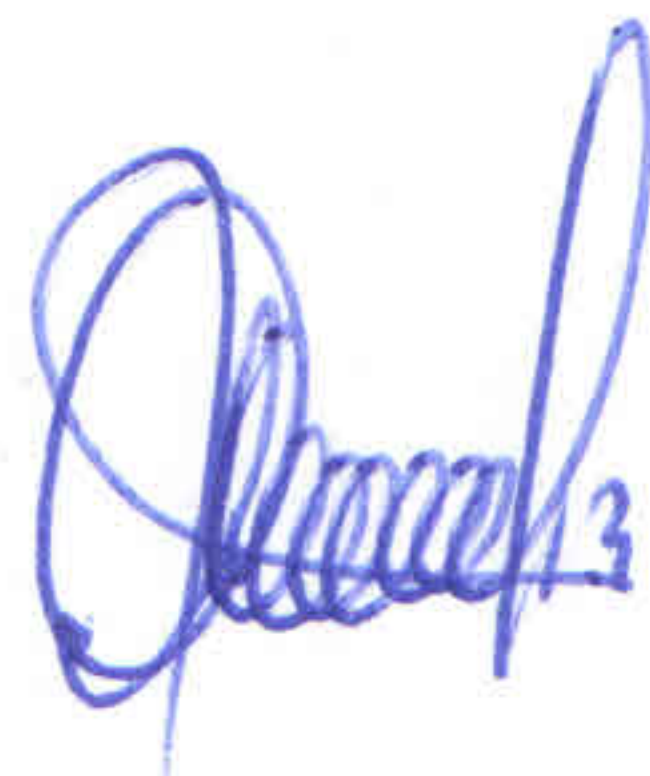

С.Н. Ядаринкин